

# Sable 0/1 jaune

**Producteur :** LTG - Carrière Le Bois d'Auvilliers

**Client :** Contrôle interne

**Pétrographie :** Alluvions siliceux

**Elaboration :** Naturel


**Couleur :** Blanc

Prélèvement n° <b>B1017015</b>	17/01/2012
Classe granulaire	0/1 mm
Origine	Carrière
Mode	Production hebdomadaire
Conformité	conforme
Prélèvement fait par	F.POUSSIN
Référence	EN 12620+A1 Granulats pour bétons : Producteur
Observations internes	

Condition de l'essai	Minimum	Maximum	U	Norme
Module de finesse (FM)		1.13	0.15	EN 12620 anB. EN 13139 anA
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)		2.7 g/kg	0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve ventilée (W)		8.2 %		EN 1097-5

## Analyse granulométrique ( NF EN 933-1 )

Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude
4.000		100		
2.000	100	100	100	
1.400	95	100	100	
1.000	90	100	100	
0.500		100		
0.250	50	83	100	
0.125		4		
0.063	0.0	1.5	10.0	±1

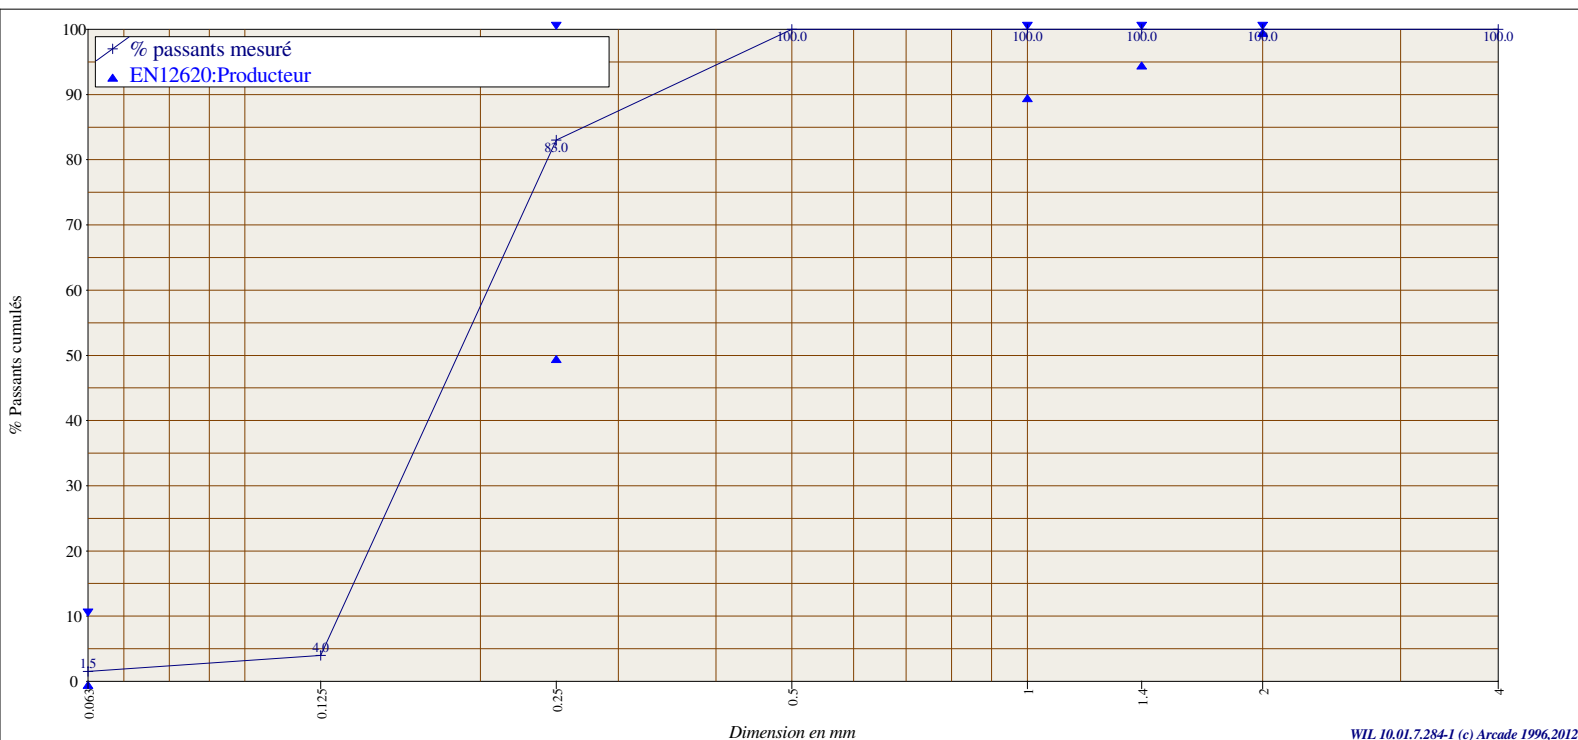

WIL 10.01.7.284-1 (c) Arcade 1996,2012

Technicien chargé des essais

Responsable Secteur Le Mans PYMeyer

Directeur du laboratoire S.Maurier

LTG\*LCBTP

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).  
 Les résultats présentés ne concernent que les échantillons soumis aux essais.